


PRZEKRÓJ C-C

- | | | |
|------------|---|-------------------------------------|
| DZ7 | ISTNIEJĄCY DACH - WYMIANA POKRYCIA | PROJEKTOWANA ZMIANA POKRYCIA |
| --- | - GONT BITUMICZNY NP, GONTY ORLA SBS ICOPAL | |
| --- | - PODKŁAD P/64 lub Fel'x SZYBKA BARIERA SBS | |
| --- | - ISTNIEJĄCE DESKOWANIE (W RAZIE KONIECZNOŚCI WYMIANIC USZKODZONE ELEMENTY) | ISTNIEJĄCY DACH |
| --- | - ISTNIEJĄCE KROKIEWIE | |

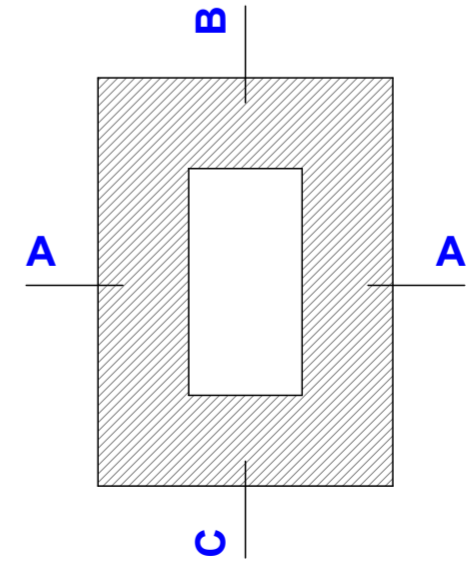

SCHEMAT KOMINA

UWAGA

- 1.Prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością Studio Gomez. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, iż nie będzie kopiowany ani udostępniany bez uzgodnienia z właścicielem.
- 2.Nie należy odczytywać wymiarów z rysunku ani używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy sprawdzić wymiary w naturze, w przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.
- 3.Rysunki warstwowe mają być przedstawione do weryfikacji i zatwierdzone przez autora projektu.
- 4.Każdy Wykonawca powinien sprawdzić czy nie występują kolizje w użytkowaniu poszczególnych i wszystkich przewodów i urządzeń instalacyjnych oraz że zachowane są wszystkie wymagane odległości i przejścia. Wszystkie widoczne lub ukryte elementy winny być określone i zasprobowane przez inwestora przed montażem.
- 5.Wszystkie roboty winny spełniać wymagania urządzeń stanowiących normy i przepisy. W przypadku wątpliwości obowiązują przepisy najstraszniejsze.
- 6.Nie wolno brać wymiarów ze skali. Obowiązują wymiary podane. W przypadku rozbieżności pomiędzy stanem na budowie a rysunkami lub pomiędzy poszczególnymi rysunkami należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub z Projektantem.
- 7.Roboty budowlane i montażowe należy wykonać zgodnie z warunkami przepisów budowlanych i PN oraz z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
- 8.Wszystkie wymiary stolarki i blusarki drzwiowej i okiennej wewnętrznej i zewnętrznej należy sprawdzić w naturze przed realizacją.
- 9.Powierzchnie liczone wg PN-ISO 9836:1997.

WYTYCZNE KONSTRUKCYJNE

1. Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektem konstrukcyjnym i pozostałymi projektami branżowymi.
2. Przebiega ścian i stropów należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
3. Projekt chodników i dopływów należy rozpatrywać łącznie z projektem drogowym.
4. Szachty dźwigowe i maszynownie dźwigu należy rozpatrywać łącznie z projektem wykonawczym sporządzonym przez producenta dźwigów i/zw. załączenia dźwigowe.
5. Przebiega w stropach i ścianach sklasyfikowane jako mniejsze niż 5x5 cm nie zostały naniesione na projekcie.

ZMIANY

Tytuł	Data	Temat

GENERALNY PROJEKTANT

STUDIO GOMEZ
 02-781 WARSZAWA
 UL. PASZKIEWICZA 4
 tel./fax. 22 620 35 06

ETALE - ŻEGAŃSKA 28 i 28A

NAZWA:
PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL. ŻEGAŃSKIEJ 28A i 28 W WARSZAWIE

INWESTOR
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OSIEDLE MŁODYCH ul. Grenadierów 21 04-052 Warszawa

TYTUŁ DETAL NR 13/1 (OBRÓBKA KOMINA)	NR RYS. A.04.22
--	---------------------------

DATA: 01-2021	SKALA: 1:2, 1:5, 1:10
----------------------	------------------------------

FAZA
PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA
 Architektura

PROJEKTANT	RW
Imię i Nazwisko	Podpis
arch. Herman GOMEZ	
arch. Barbara Stopińska	
tech. Joanna BRZEZIŃSKA	
mgr Arkadiusz KAŹOWSKI	
tech. Robert WASAŹNIK	